
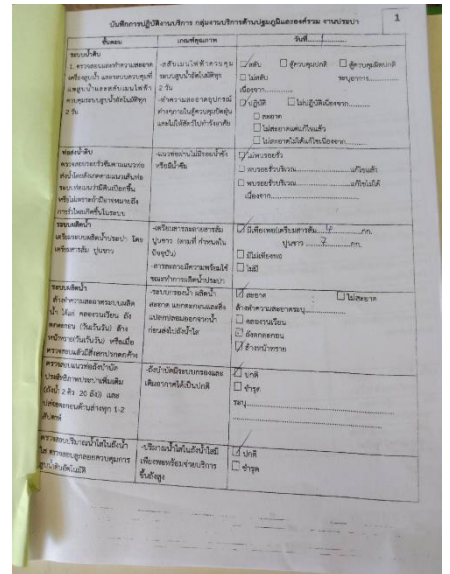
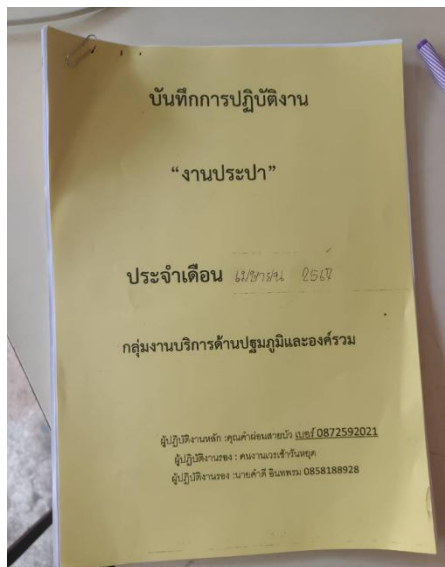


4.4.2 มีคู่มือกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

มีคู่มือกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ครบทุกกระบวนการงาน

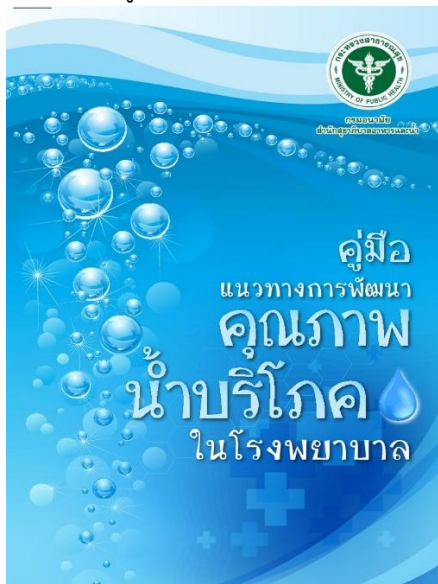

ตารางบันทึกการผลิตน้ำประปา ประจำเดือน ก-พ. ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์	ปริมาณน้ำใช้/วัน (m ³)	การผลิตครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า) เวลา.....				การผลิตครั้งที่ 2 (ช่วงเที่ยง) เวลา.....				การผลิตครั้งที่ 3 (ช่วงบ่าย) เวลา.....				เหตุการณ์ประจำวัน	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม	
			ปริมาณน้ำตั้งใส (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำตั้งสูง (ลบ.ม.)	ปูนขาว (กก.)	คลอรีน (กก.)	ปริมาณน้ำตั้งใส (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำตั้งสูง (ลบ.ม.)	ปูนขาว (กก.)	คลอรีน (กก.)	ปริมาณน้ำตั้งใส (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำตั้งสูง (ลบ.ม.)	ปูนขาว (กก.)	คลอรีน (กก.)				
1/1/60	๒๕๓๖๒	136	25	25	7	4	2	30	25	-	-	-	25	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
2/1/60	๒๕๓๖๓	169	25	25	7	4	2	25	25	-	-	-	30	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
3/1/60	๒๕๓๖๔	120	25	25	7	4	2	25	25	-	-	-	25	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
4/1/60	๒๕๓๖๕	109	30	25	7	4	2	36	25	-	-	-	30	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
5/1/60	๒๕๓๖๖	94	25	20	7	4	2	25	25	-	-	-	30	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
6/1/60	๒๕๓๖๗	107	25	25	7	4	2	25	25	-	-	-	28	28	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
7/1/60	๒๕๓๖๘	117	30	25	7	4	2	25	25	-	-	-	30	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
8/1/60	๒๕๓๖๙	117	25	25	7	4	2	30	25	-	-	-	25	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
9/1/60	๒๕๓๗๐	135	25	25	7	4	2	25	25	-	-	-	30	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
10/1/60	๒๕๓๗๑	116	25	20	7	4	2	30	25	-	-	-	25	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
11/1/60	๒๕๓๗๒	119	30	20	7	4	2	25	20	-	-	-	30	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
12/1/60	๒๕๓๗๓	135	25	25	7	4	2	25	25	-	-	-	30	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.
13/1/60	๒๕๓๗๔	99	25	25	7	4	2	25	25	-	-	-	30	25	7	4	2	ค.อ.อ.อ.

หมายเหตุ : 1.ให้ผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ

2.หากพบเหตุการณ์ผิดปกติให้แจ้งผู้รับผิดชอบงานหรือผู้ควบคุมทันที



ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานผู้ดูแลระบบน้ำประปาในโรงพยาบาล

จัดทำโดย: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยโรงพยาบาลโนนคูณ

ตรวจสอบ

- สี
- กลิ่น
- ความขุ่น

การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

5.4 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

ดำเนินการอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

ขั้นตอน

- ปิดระบบน้ำ
- ระบายน้ำออก
- ทำความสะอาดถัง
- ซ้ำเช็ดด้วยคลอรีน
- ล้างน้ำสะอาด
- เปิดใช้งาน
- บันทึกผลทุกครั้ง

5.5 การบำรุงรักษาปั้มน้ำ

ตรวจสอบทุกเดือน

ตรวจสอบ

- เสียง
- การสั่นสะเทือน
- ระบบไฟฟ้า

5.6 การดำเนินการเมื่อพบความผิดปกติ

กรณีพบว่า

- น้ำขุ่น
- น้ำมีกลิ่น
- ปั้มน้ำเสีย
- น้ำไม่ไหล

ให้ดำเนินการดังนี้