


### 3.3.10 F10E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ให้มีการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

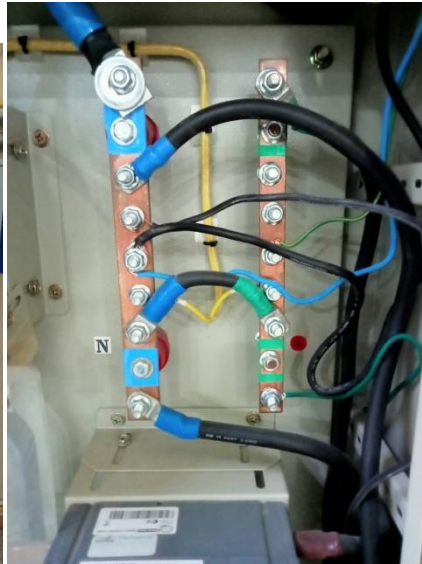

การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S ติดตั้งสายดินแยก และเดินสายดินไปยังแผง เมนคอบคุม