


ข้อที่ 5.7.3 มีการตรวจสอบ ทดสอบการทำงาน และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้

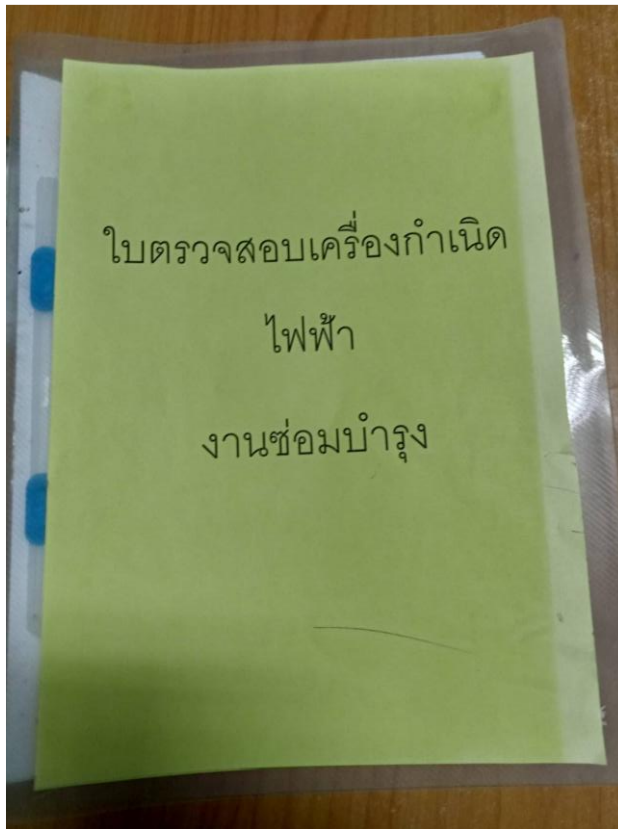

แบบตรวจสอบและบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ระบบสำรอง ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลในอุบล

ชื่อ: สมชาย วันที่: 15/05/2564 Serial No.
 เลขที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: Serial No.
 ชนิด: SCVA จำนวนเครื่อง: 01 จำนวน:

ผลการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		ผลการตรวจสอบ	
1. สภาพเครื่องจักร	Automatic	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> MANUAL
2. แรงดันไฟฟ้า MAIN (L-N)	R,S,T 220-230 V	<input type="checkbox"/> L1	<input type="checkbox"/> AUTOMATIC
3. แรงดันไฟฟ้าด้าน MAIN	R,S,T A	<u>230</u> V	<u>230</u> V
4. ชุดชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger)	V,SA	<u>0.5</u> A	<u>0.5</u> A
5. ระดับน้ำในแบตเตอรี่	MAX	<input type="checkbox"/> MIN	<input type="checkbox"/> MID
6. ค่าประจุขั้วขั้วขั้วการชาร์จแบตเตอรี่	1.2-1.225	<input type="checkbox"/> MAX	<input type="checkbox"/> MAX
7. ระดับน้ำมันเครื่อง	High	<u> </u>	<u> </u>
8. ระดับน้ำในหม้อน้ำ	MAX	<input type="checkbox"/> MIN	<input type="checkbox"/> MID
9. ระดับน้ำในซีลคิง	FULL	<u> </u>	<input type="checkbox"/> MAX

TEST

TEST	MANUAL NO LOAD	MANUAL ON LOAD	AUTOMATIC ON LOAD
10. แรงดันไฟฟ้า GEN (L-N)	U,V,W 215-240V	<u>230</u> V	<u>230</u> V
11. แรงดันไฟฟ้า GEN	U,V,W A	<u>230</u> V	<u>230</u> V
12. ความถี่	50 Hz	<u>50</u> Hz	<u>50</u> Hz
13. ความเร็วรอบเครื่องกำเนิด	1500 RPM	<u>1600</u> RPM	<u>1600</u> RPM
14. ชุด Alternator Charger	V,SA	<u>0.5</u> A	<u>0.5</u> A
15. ความดันน้ำในเครื่อง	40-50 PSI	<u>45</u> PSI	<u>45</u> PSI
16. อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	85-92 C	<u>85</u> C	<u>85</u> C
17. เวลาของการนำเครื่องขึ้น	3-5 Sec.	<u>3</u> Sec.	<u>3</u> Sec.
18. เวลาของการนำเครื่องลง	8-20 Sec.	<u>8</u> Sec.	<u>8</u> Sec.
19. เวลาของการนำเครื่องหยุดเครื่อง	4-5 Min	<u>4</u> Min	<u>4</u> Min
20. เวลาการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.3-1 Hour	<u>0.5</u> Min	<u>0.5</u> Min

หมายเหตุ:

ผู้ตรวจสอบ: ผู้ควบคุม:





GENERATOR LOG	
Date: _____	
By: _____	
Oil Level	
Water Level	
Temperature	
Vibration	
Sound	
Other	
Remarks	



ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาทิตยละ1ครั้ง
ทุกวันศุกร์และบันทึกผลการตรวจเช็ค



- มีการทำความสะอาด บำรุงรักษาเป็นประจำ

